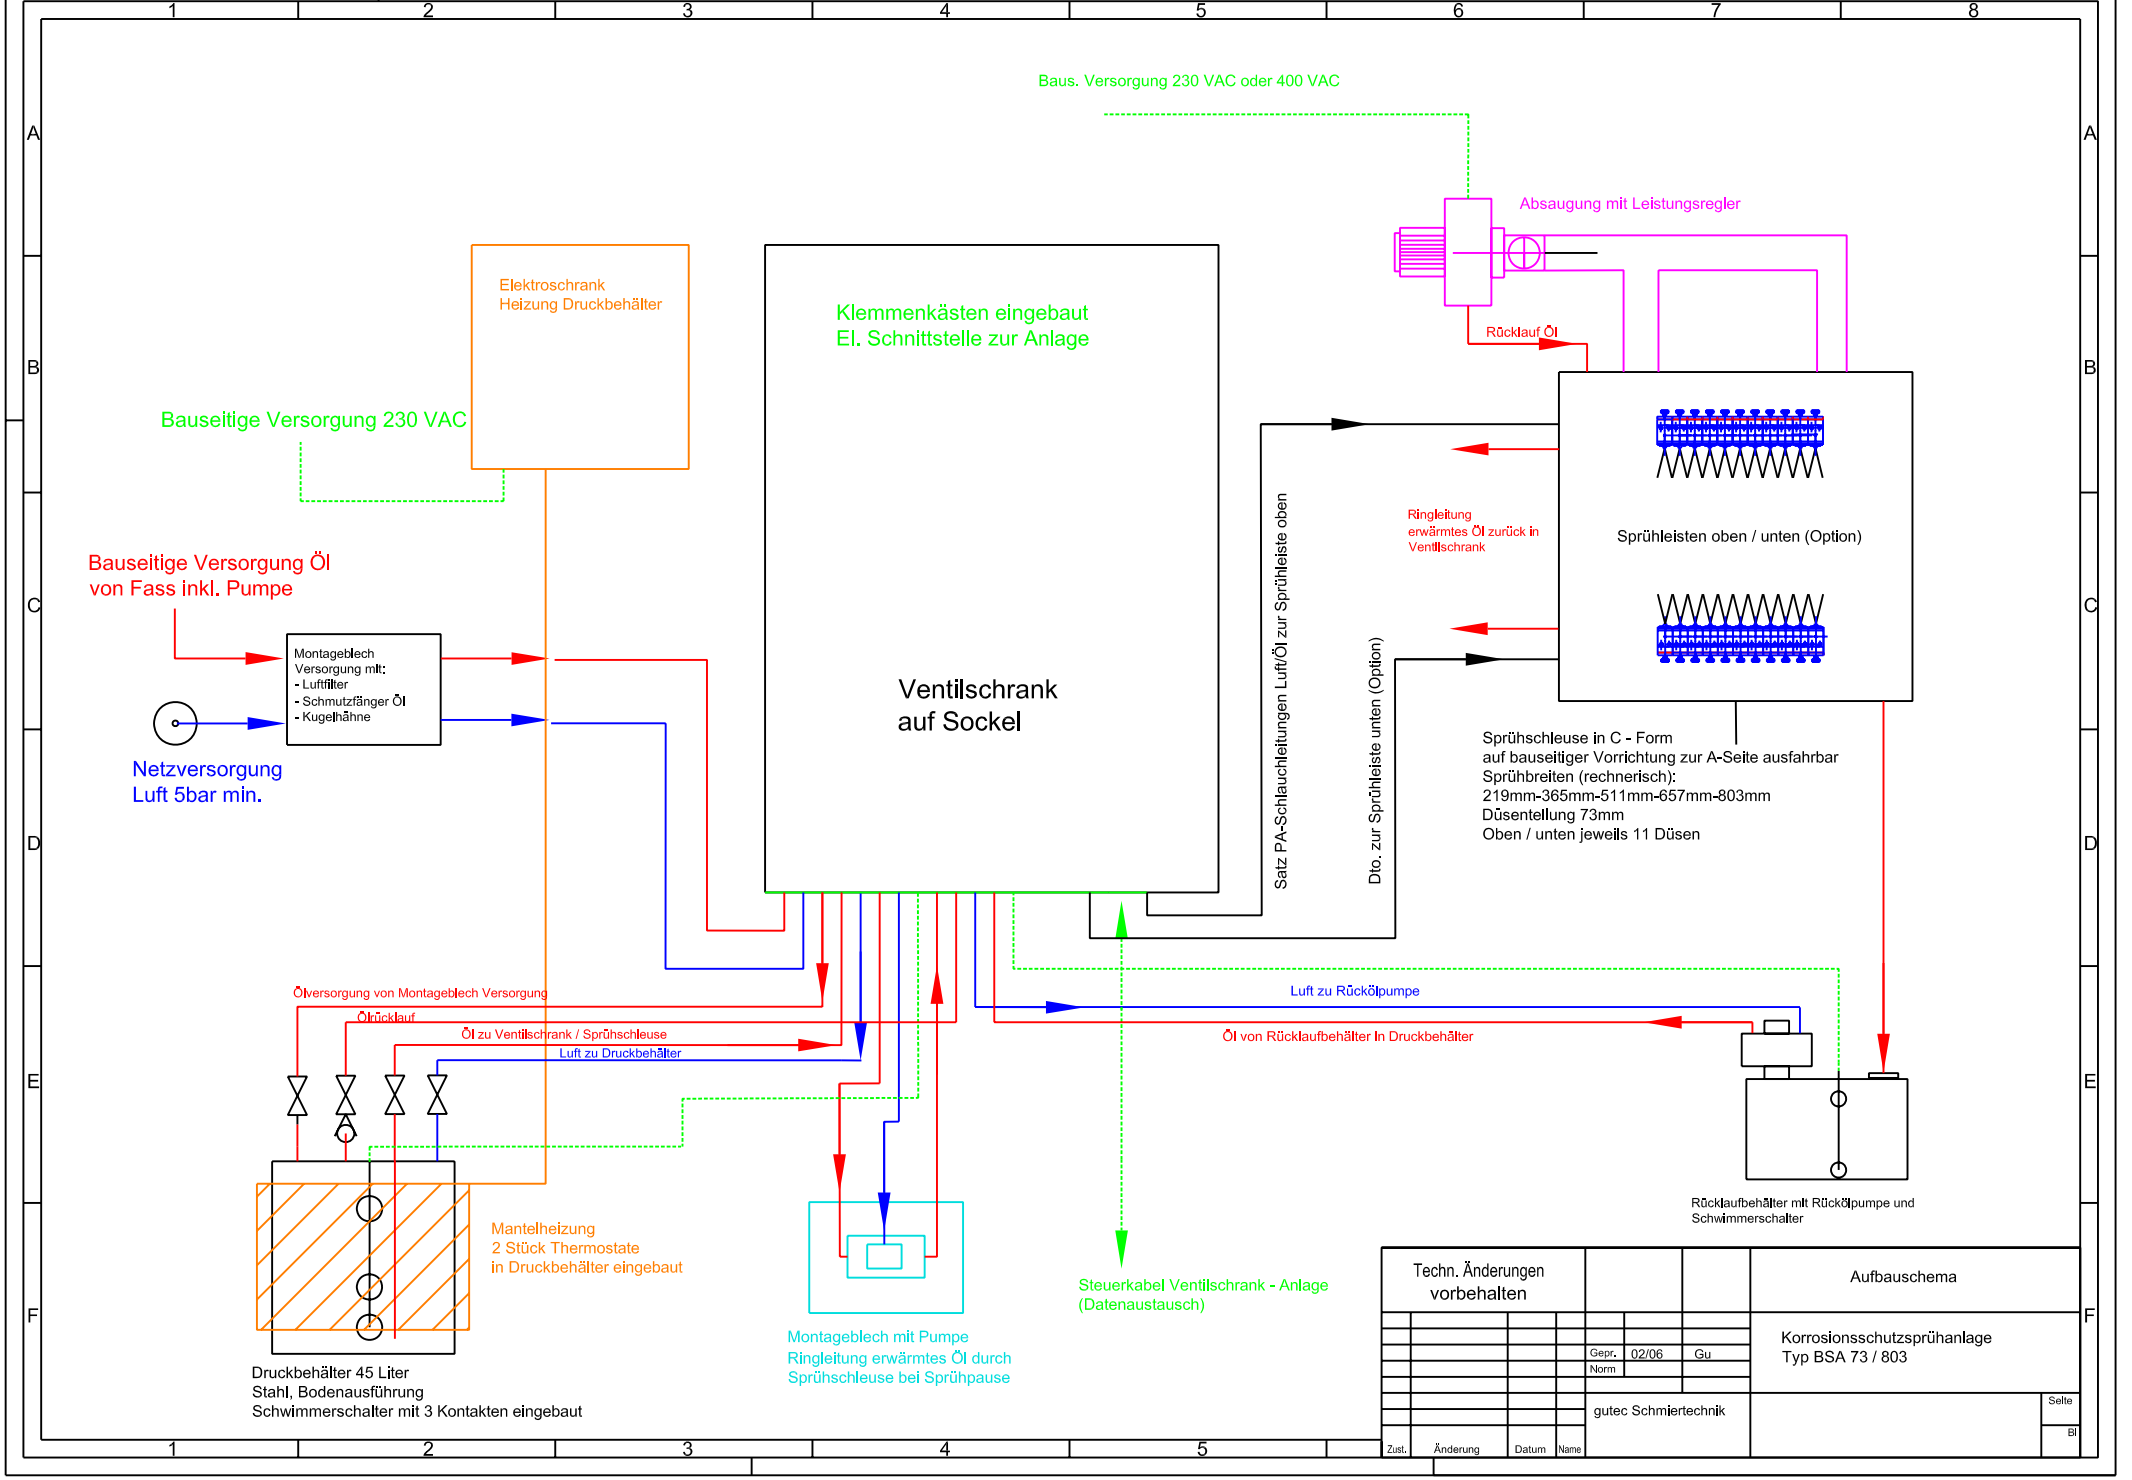
Baus. Versorgung 230 VAC oder 400 VAC
Absaugung mit Leistungsregler
Rücklauf Öl
Elektroschrank
Heizung Druckbehälter
Klemmenkästen eingebaut
El. Schnittstelle zur Anlage
Bauseitige Versorgung 230 VAC
Bauseitige Versorgung Öl
von Fass inkl. Pumpe
Montageblech
Versorgung mit:
- Luftfilter
- Schmutzfänger Öl
- Kugelhähne
Netzversorgung
Luft 5bar min.
Ventilschrank
auf Sockel
Satz PA-Schlauchleitungen Luft/Öl zur Sprühleiste oben
Dto. zur Sprühleiste unten (Option)
Ringleitung
erwärmtes Öl zurück in
Ventilschrank
Sprühleisten oben / unten (Option)
Sprühschleuse in C - Form
auf bauseitiger Vorrichtung zur A-Seite ausfahrbar
Sprühbreiten (rechnerisch):
219mm-365mm-511mm-657mm-803mm
Düsenteilung 73mm
Oben / unten jeweils 11 Düsen
Ölversorgung von Montageblech Versorgung
Ölrücklauf
Öl zu Ventilschrank / Sprühschleuse
Luft zu Druckbehälter
Luft zu Rückölpumpe
Öl von Rücklaufbehälter In Druckbehälter
Mantelheizung
2 Stück Thermostate
in Druckbehälter eingebaut
Druckbehälter 45 Liter
Stahl, Bodenausführung
Schwimmerschalter mit 3 Kontakten eingebaut
Montageblech mit Pumpe
Ringleitung erwärmtes Öl durch
Sprühschleuse bei Sprühpause
Steuerkabel Ventilschrank - Anlage
(Datenaustausch)
Rücklaufbehälter mit Rückölpumpe und
Schwimmerschalter
Techn. Änderungen
vorbehalten
Aufbauschema
Gepr. 02/06 Gu
Norm
Korrosionsschutzsprühanlage
Typ BSA 73 / 803
gutec Schmiertechnik
Zust. Änderung Datum Name
Seite
Bl